ПКБ–365.000ГЧ

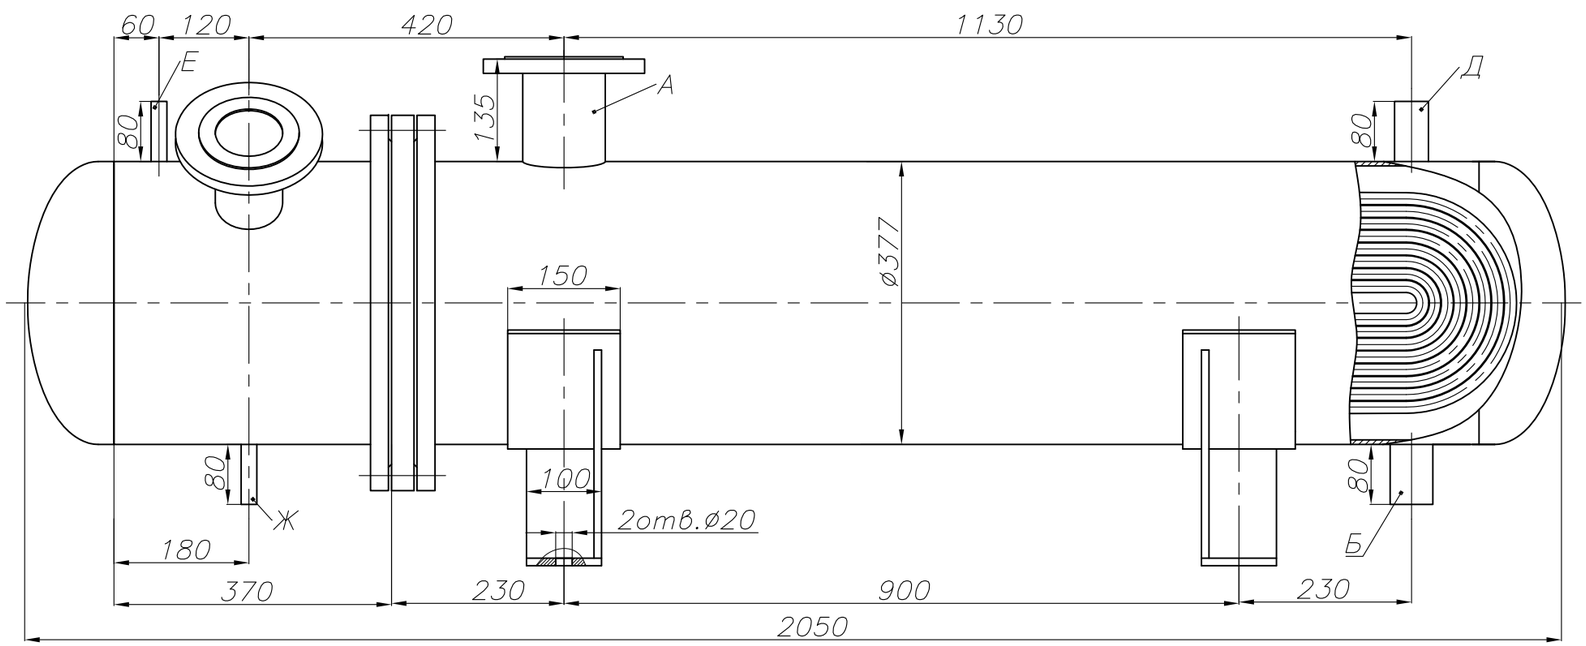

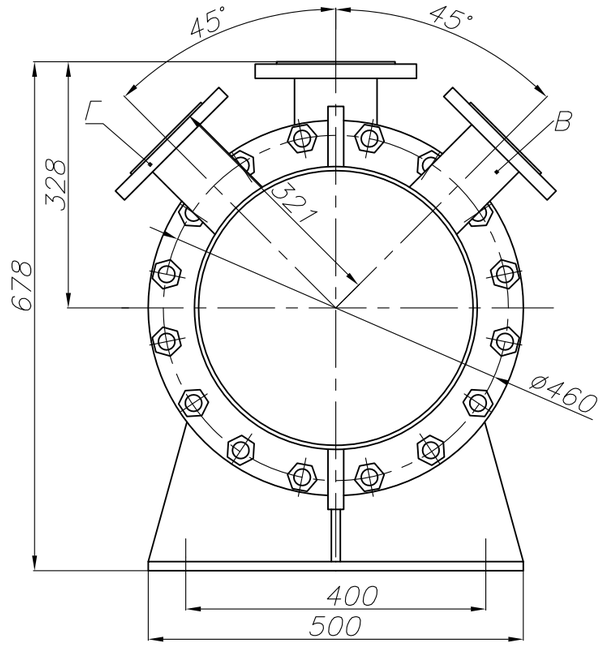

Экспликация штуцеров, муфт		
Обозначение	Назначение	Ду, мм
А	Подвод выпара	100
Б	Отвод конденсата	50
В	Подвод охлаждающей воды	80
Г	Отвод охлаждающей воды	80
Д	Отвод парогазовой смеси	40
Е	Отвод воздуха	15
Ж	Слив воды	15

1. Материальные исполнения

Исполнение1:

Корпус, фланцы, патрубки – углеродистая сталь

Трубная часть –латунь Л68

Исполнение 2:

Корпус, фланцы, патрубки – углеродистая сталь

Трубная часть – нержавеющая сталь AISI304

Исполнение3:

Корпус, фланцы, патрубки –нержавеющая сталь AISI304

Трубная часть – нержавеющая сталь AISI304

2. Теплообменные трубки – 16мм

3. Размеры для справок

Техническая характеристика		
Наименование	В трубной системе	В корпусе
Давление, МПа:		
рабочее	0.5	0.12
гидроиспытаний	0.7	0.7
Температура, °С	50–80	104
Номинальный расход воды, т/ч	70.9	–
Поверхность нагрева, м²	16.0	–

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ–365.000ГЧ		
Разраб.		Наревич		3.21	Охладитель выпара ОВА–16М	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Пермяков		3.21			440кг / 1:8
Т. контр.						Лист	Листов
Н. контр.					ООО "ПК Бойлер"		
Утв.		Якименко		3.21			

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.