ПКБ–393.000ГЧ

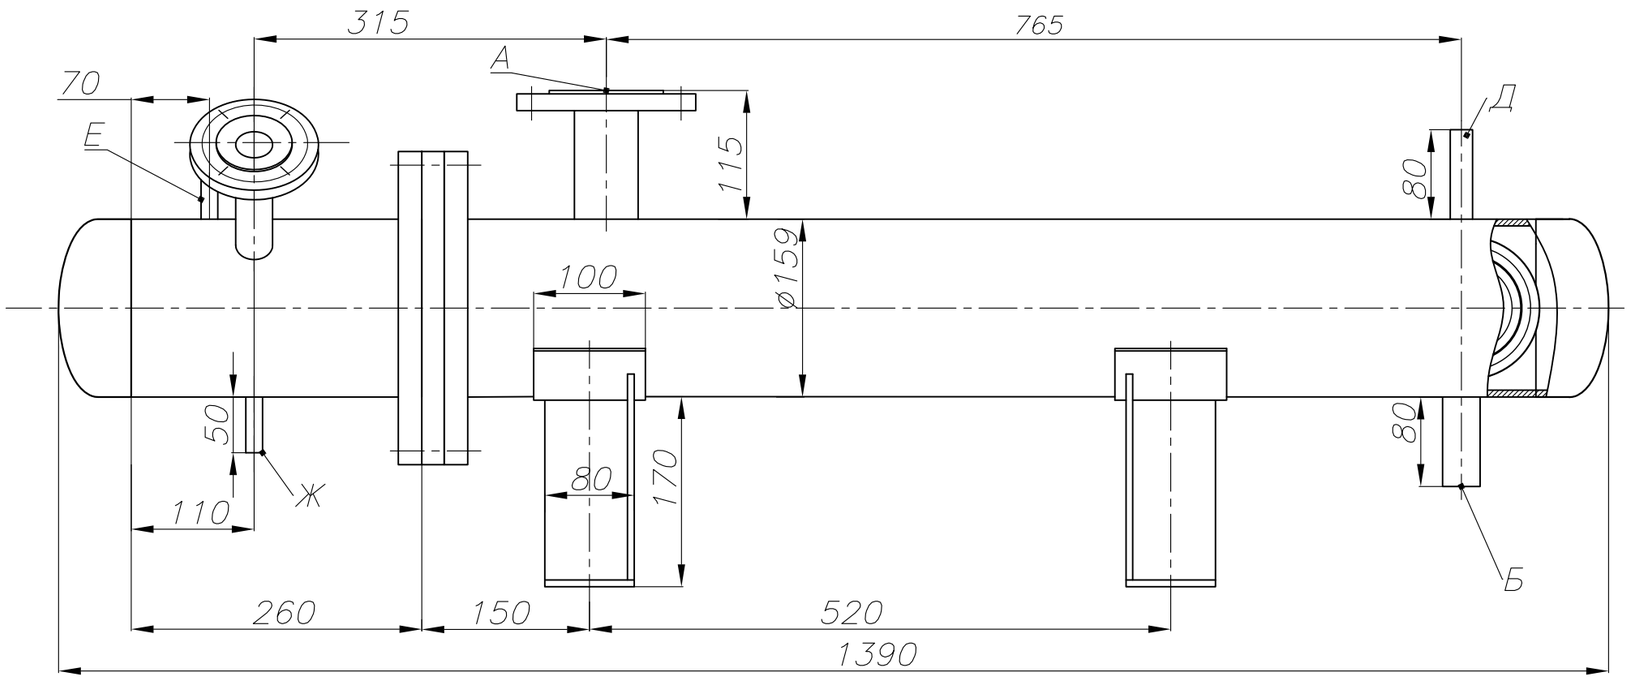

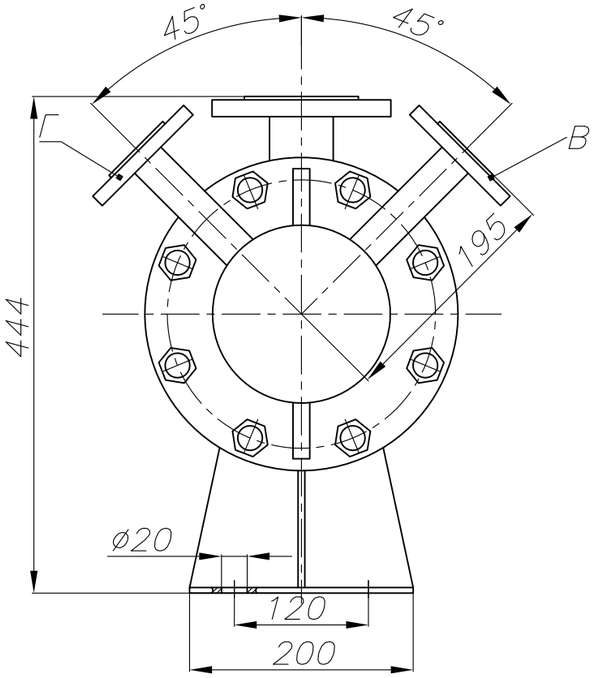

Экспликация штуцеров, муфт		
Обозначение	Назначение	Ду, мм
А	Подвод выпара	50
Б	Отвод конденсата	25
В	Подвод охлаждающей воды	25
Г	Отвод охлаждающей воды	25
Д	Отвод парогазовой смеси	20
Е	Отвод воздуха	15
Ж	Слив воды	15

Техническая характеристика		
Наименование	В трубной системе	В корпусе
Давление, МПа:		
рабочее	0.5	0.12
гидроиспытаний	0.7	0.7
Температура, °С	50–80	104
Номинальный расход воды, т/ч	8	–
Поверхность нагрева, м²	1.3	–

1. Материальные исполнения

Исполнение1:

Корпус, фланцы, патрубки – углеродистая сталь

Трубная часть –латунь Л68

Исполнение 2:

Корпус, фланцы, патрубки – углеродистая сталь

Трубная часть – нержавеющая сталь AISI304

Исполнение3:

Корпус, фланцы, патрубки –нержавеющая сталь AISI304

Трубная часть – нержавеющая сталь AISI304

2. Теплообменные трубки – 16мм
3. Размеры для справок

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПКБ–412.000ГЧ		
Разраб.		Наревич		03.21	Охладитель выпара ОВА–1М	Лит.	Масса 100кг	Масштаб 1:5
Пров.		Пермяков		03.21		Лист	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.						ООО "ПК Бойлер"		
Утв.		Якименко		03.21				

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3